

## INSTALAÇÕES AT E MT

### Sistemas de Proteção, Comando e Controlo Numérico (SPCC). Arquitetura da Solução

Especificação funcional

---

**Elaboração:** DGOS, DPD, DSAT, DIT

**Homologação:** conforme despacho do CA de 2020-07-31

**Edição:** 1<sup>a</sup>.

**Acesso:** X Livre

Restrito

Confidencial

---

**ÍNDICE**

<b>ÍNDICE .....</b>	<b>2</b>
<b>0 INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>1 OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....</b>	<b>3</b>
<b>3 SIGLAS E ACRÓNIMOS.....</b>	<b>3</b>
<b>4 ESTRUTURA DOCUMENTAL DE SUPORTE AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO COMANDO E CONTROLO (SPCC) ....</b>	<b>5</b>
<b>5 ARQUITETURA DE COMUNICAÇÕES.....</b>	<b>6</b>
5.1 Nível 0 – Processo.....	6
5.2 Nível 1 – Painel .....	7
5.3 Nível 2 – Gestão Local.....	9
5.4 Nomenclatura das redes de comunicação.....	11
5.5 Sistema de sincronização horária .....	12
<b>6 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO PARA REDES LOCAIS .....</b>	<b>13</b>
6.1 Introdução .....	13
6.2 Requisitos gerais do sistema de comunicação.....	13

## 0 INTRODUÇÃO

O presente documento é novo e foi criado para descrever a arquitetura atual do SPCC.

## 1 OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO

O presente documento destina-se a definir a arquitetura e características do SPCC para instalações AT e AT/MT da EDP Distribuição.

## 2 NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

O presente documento inclui disposições do(s) seguinte(s) documento(s) EDP:

- DEF-C13-507: Sistemas de Proteção, Comando e Controlo Numérico (SPCC). Firewall Industrial. Especificação funcional.
- DEF-C13-570: Sistemas de Proteção, Comando e Controlo Numérico (SPCC). Funções de Proteção. Especificação funcional.
- DFT-C98-601: Automação, Proteção, Comando, Controlo e Comunicações. Rede Local de Comunicações em Subestações e Postos de Corte AT. Fichas Técnicas.
- DMA-C13-501: Sistemas de Proteção, Comando e Controlo Numérico (SPCC). Hardware. Características e ensaios.
- DRE-C13-512: Instalações AT e MT. Circuitos BT. Regras de execução.

## 3 SIGLAS E ACRÓNIMOS

No presente documento são usadas as seguintes siglas e acrónimos:

Sigla	Definição
AT	Alta tensão
BAT	Barras AT
BCMT	Bateria de condensadores MT
CC	Alimentação em corrente contínua
DEF	Documento normativo de especificação funcional de materiais e aparelhos da EDP Distribuição
DMA	Documento normativo de características e ensaios de materiais e aparelhos da EDP Distribuição
DMZ	<i>Demilitarized zone</i>
GPS	<i>Global positioning system</i>
IBAT	Interbarras AT
IBMT	Interbarras MT
IED	<i>Intelligent electronic device</i> (Dispositivo Eletrónico Inteligente)
IP	<i>Internet Protocol</i>
LAT	Linha AT
LMT	Linha MT
MT	Média tensão
PCL	Posto de comando local

---

<b>RCL</b>	Rede de comunicação local
<b>RN</b>	Reatância de neutro
<b>RSTP</b>	<i>Rapid Spanning Tree Protocol</i>
<b>SAUX</b>	Serviços auxiliares
<b>SCADA</b>	<i>Supervisory Control and Data Acquisition</i>
<b>SMQEE</b>	Sistema de monitorização de qualidade de energia elétrica
<b>SPCC</b>	Sistema de Proteção, Comando e Controlo
<b>TPAT</b>	Transformador potência lado AT
<b>TPMT</b>	Transformador potência lado MT
<b>TSA</b>	Transformador de serviços auxiliares
<b>UC</b>	Unidade central

#### 4 ESTRUTURA DOCUMENTAL DE SUPORTE AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO COMANDO E CONTROLO (SPCC)

Os documentos de suporte aos SISTEMAS DE PROTEÇÃO COMANDO E CONTROLO (SPCC) são:

- D00-C13-570: Instalações AT e MT: Sistemas de Proteção, Comando e Controlo (SPCC). Dispositivos Eletrónicos Inteligentes (IED). Entradas e Saídas Externas. Generalidades.
- DEF-C13-501: Instalações AT e MT: Condições específicas e modos de funcionamento. Especificação funcional.
- DEF-C13-503: Instalações AT e MT: Sistemas de Proteção Comando e Controlo (SPCC). Interface Humano-Máquina (IHM). Especificação funcional.
- DEF-C13-504: Instalações AT e MT: Sistemas de Proteção Comando e Controlo (SPCC). Protocolos de comunicação. Especificação funcional.
- DEF-C13-505: Instalações AT e MT: Sistemas de Proteção Comando e Controlo (SPCC). Registo e tratamento de ocorrências. Especificação funcional.
- DEF-C13-506: Instalações AT e MT: Sistemas de Proteção Comando e Controlo (SPCC). Arquitetura da Solução. Especificação funcional.
- DEF-C13-507: Sistemas de Proteção, Comando e Controlo (SPCC). Firewall Industrial. Especificação funcional.
- DEF-C13-508: Instalações AT e MT: Sistemas de Proteção Comando e Controlo (SPCC). Cibersegurança. Especificação funcional.
- DEF-C13-550: Instalações AT e MT: Sistemas de Proteção Comando e Controlo (SPCC). Função de Automatismo: “comutação automática de disjuntores BT”. Especificação funcional.
- DEF-C13-551: Instalações AT e MT: Sistemas de Proteção Comando e Controlo (SPCC). Função de Automatismo: “religação rápida e/ou lenta de disjuntores”. Especificação funcional.
- DEF-C13-553: Instalações AT e MT: Sistemas de Proteção Comando e Controlo (SPCC). Função de automatismo: “deslastre por falta de tensão/reposição por regresso de tensão”. Especificação funcional.
- DEF-C13-554: Instalações AT e MT: Sistemas de Proteção Comando e Controlo (SPCC). Função de automatismo: “deslastre por mínimo de frequência / reposição por normalização de frequência”. Especificação funcional.
- DEF-C13-555: Instalações AT e MT: Sistemas de Proteção Comando e Controlo (SPCC). Função de Automatismo: “regulação de tensão”. Especificação funcional.
- DEF-C13-556: Instalações AT e MT: Sistemas de Proteção Comando e Controlo (SPCC). Função de Automatismo: “comando horário de baterias de condensadores”. Especificação funcional.
- DEF-C13-570: Instalações AT e MT: Sistemas de Proteção, Comando e Controlo (SPCC). Funções de Proteção. Especificação funcional.
- DIT-C10-001: Instalações Eléctricas: Sistemas de Proteção, Comando e Controlo (SPCC). Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA). Normalização de descritivos e atributos das bases de dados do SPCC e SCADA. Instalações tipo.
- DMA-C13-501: Instalações AT e MT: Sistemas de Proteção, Comando e Controlo (SPCC). Hardware. Características e ensaios.
- DPE-C13-502: Instalações AT e MT: Sistemas de Proteção Comando e Controlo (SPCC). Ensaios funcionais FAT e SAT. Protocolo de ensaios.

## 5 ARQUITETURA DE COMUNICAÇÕES

O Sistema de Proteção Comando e Controlo (SPCC) deve ser composto por três níveis distintos. Na Figura 1 encontra-se a arquitetura a utilizar numa instalação AT ou AT/MT da EDP Distribuição.

No nível 3 encontram-se o Centro de Comando (SCADA) e o Centro de Supervisão (Tele-engenharia) da EDP Distribuição, sendo de que este nível não faz parte do SPCC.

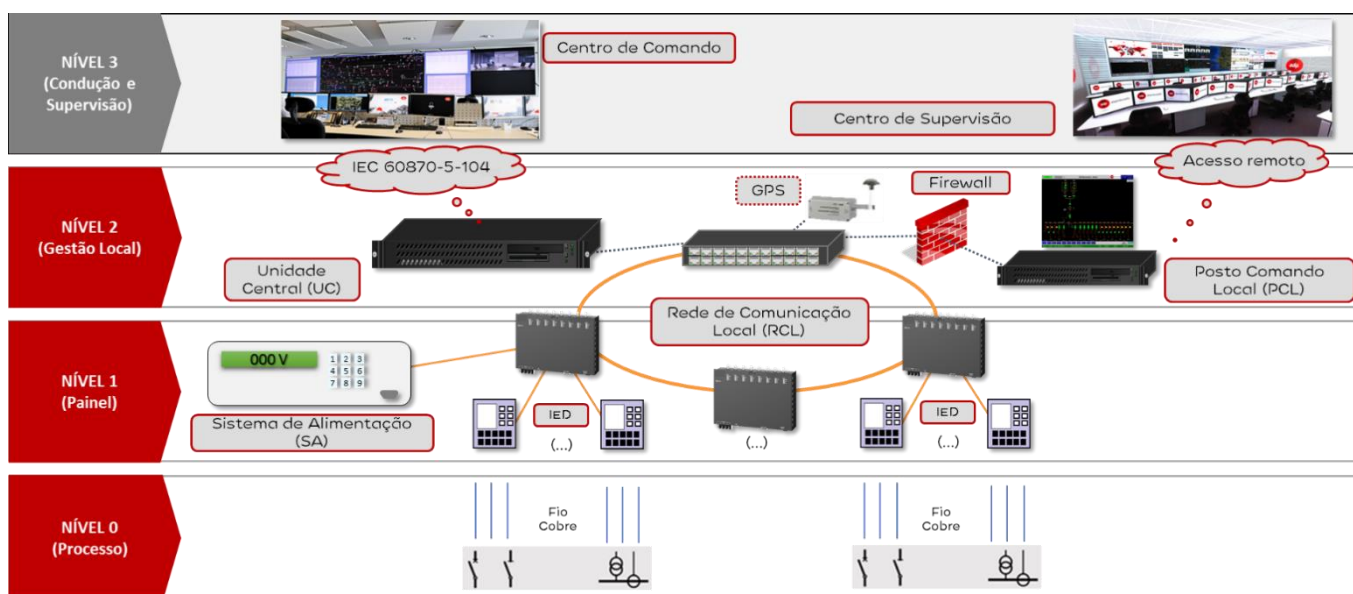


Figura 1 – Arquitetura do SPCC de uma subestação AT/MT.

### 5.1 Nível 0 – Processo

No nível 0, estão os equipamentos do processo no parque exterior de aparelhagem e/ou no quadro metálico de Média Tensão. Os equipamentos do processo (tais como: disjuntores, seccionadores, comutadores de tomada, TI, TT, etc.), trocam informação com os equipamentos que se encontram dentro do edifício de comando.

Requisito	Descrição
<b>R 1</b>	<p><b>Ligação ao equipamento primário</b></p> <p>A interligação com o processo (equipamento de potência e sensores) deve ser realizada de acordo com os esquemas de princípio da instalação e tendo em consideração do DRE-C13-512.</p>
<b>R 2</b>	<p><b>Relé de interface entre IED e Disjuntor</b></p> <p>Devem ser utilizados relés de interface entre as saídas digitais dos IED e os disjuntores, tal como definido no DMA-C13-501. Os relés devem ser utilizados tanto no circuito de abertura, como no circuito de fecho do disjuntor.</p>

## 5.2 Nível 1 – Painel

No nível 1, é onde podemos encontrar os IED, a unidade de serviços auxiliares e os *switchs* secundários da rede local.

Requisito	Descrição
R 3	<p><b>Rede de Comunicações Local</b></p> <p>Rede de comunicações que interliga os equipamentos do nível 1 entre si e com os equipamentos do nível 2.</p>
R 4	<p><b>Equipamento de proteção e comando andar AT para configuração projeto tipo</b></p> <p>LAT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— IED1 -&gt; Unidade de comando e proteção (multifunções)</li> <li>— IED2 -&gt; Unidade de proteção (com proteção diferencial e de distância)</li> <li>— Unidade de proteção Diferencial de Barramento - “slave”</li> </ul> <p>IBAT / BAT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— IED1 -&gt; Unidade de comando e proteção</li> <li>— Unidade de proteção Diferencial de Barramento - “slave”</li> <li>— Unidade de proteção Diferencial de Barramento - “master”</li> </ul> <p>TPAT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— IED1 -&gt; Unidade de comando e proteção (multifunções)</li> <li>— IED2 -&gt; Unidade de proteção (diferencial TP + 2 enrolamentos)</li> <li>— IED3 -&gt; Unidade de regulação automática de tensão</li> <li>— IED4 -&gt; Unidade de comando e proteção da reatância (Apenas nos casos de existência de reatância em biberão)</li> <li>— Unidade de proteção Diferencial de Barramento - “slave”</li> <li>— Unidade de proteção Diferencial de Barramento - “master”</li> </ul> <p><b>Nota 1:</b> Para cada instalação apenas existirá o painel BAT ou o painel IBAT.</p> <p><b>Nota 2:</b> A instalação do sistema de proteção Diferencial de Barramento AT é definida caso a caso.</p>
R 5	<p><b>Equipamento de proteção e comando andar AT para configuração painel Linha + Transformador AT</b></p> <p>LAT+TPAT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— IED1 -&gt; Unidade de comando e proteção</li> <li>— IED2 -&gt; Unidade de proteção (com proteção diferencial e de distância)</li> <li>— IED2.A -&gt; Unidade de proteção diferencial de transformador</li> <li>— IED3 -&gt; Unidade de regulação automática de tensão</li> <li>— IED4 -&gt; Unidade de comando e proteção da reatância (Apenas nos casos de existência de reatância em biberão)</li> <li>— Unidade de teledisparo (Apenas usada quando não existe disjuntor de linha AT na própria subestação)</li> </ul>

Requisito	Descrição														
R 6	<p><b>Equipamento de proteção e comando andar MT</b></p> <p>TPMT — IED1 -&gt; Unidade de comando e proteção</p> <p>IBMT — IED1 -&gt; Unidade de comando e proteção</p> <p>LMT — IED1 -&gt; Unidade de comando e proteção</p> <p>TSA+RN — IED1 -&gt; Unidade de comando e proteção</p> <p>BCMT — IED1 -&gt; Unidade de comando e proteção</p>														
R 7	<p><b>Equipamento Auxiliar</b></p> <p>SAUX — IED1 -&gt; Unidade de comando (liga diretamente ao <i>switch</i> principal)</p> <p>RCL — <i>Switch</i> principal (faz parte do nível 2) — <i>Switchs</i> secundários</p>														
R 8	<p><b>IED2 Proteção Linha AT</b></p> <p>O IED designado por IED2 do painel de linha AT, deve possuir a função de proteção diferencial de linha e proteção de distância de acordo com o DEF-C13-570.</p> <p>A proteção principal de linha AT é a proteção diferencial de linha, mas no caso de a subestação na outra extremidade não possuir uma unidade com função diferencial de linha, o IED2 deverá operar como proteção de distância. A situação mantém-se até que seja montada uma unidade na outra extremidade com essa função, sendo nessa altura ativada a função de proteção diferencial.</p>														
R 9	<p><b>Gamas de IP a serem utilizadas na rede local de comunicações</b></p> <p>O valor do último octeto do endereço IP, para cada equipamento ligado à rede local de comunicações, deve obedecer à seguinte tabela.</p> <table border="1" data-bbox="467 1671 1390 2042"> <thead> <tr> <th data-bbox="467 1671 959 1742">Equipamento</th> <th data-bbox="959 1671 1390 1742">Gama de IP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="467 1742 959 1794">Unidade central</td> <td data-bbox="959 1742 1390 1794">x . x . x . 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 1794 959 1845">Posto de comando local</td> <td data-bbox="959 1794 1390 1845">x . x . x . 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 1845 959 1897">GPS</td> <td data-bbox="959 1845 1390 1897">x . x . x . 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 1897 959 1948">Reserva</td> <td data-bbox="959 1897 1390 1948">x . x . x . 4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 1948 959 2000">Sistema de alimentação CC*</td> <td data-bbox="959 1948 1390 2000">x . x . x . 5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 2000 959 2042">Firewall</td> <td data-bbox="959 2000 1390 2042">x . x . x . 6</td> </tr> </tbody> </table>	Equipamento	Gama de IP	Unidade central	x . x . x . 1	Posto de comando local	x . x . x . 2	GPS	x . x . x . 3	Reserva	x . x . x . 4	Sistema de alimentação CC*	x . x . x . 5	Firewall	x . x . x . 6
Equipamento	Gama de IP														
Unidade central	x . x . x . 1														
Posto de comando local	x . x . x . 2														
GPS	x . x . x . 3														
Reserva	x . x . x . 4														
Sistema de alimentação CC*	x . x . x . 5														
Firewall	x . x . x . 6														




Requisito	Descrição																		
	<table border="1" data-bbox="469 353 1388 806"> <tr> <td>DMZ acesso local</td> <td>x . x . x . 50 a x . x . x . 59</td> </tr> <tr> <td>Unidades de SAUX (SACA, SACC)</td> <td>x . x . x . 10 até x . x . x . 19</td> </tr> <tr> <td>Switch principal (armário PCL)</td> <td>x . x . x . 20</td> </tr> <tr> <td>Switchs secundários</td> <td>x . x . x . 21 até x . x . x . 49</td> </tr> <tr> <td>SMQEE (reserva)*</td> <td>x . x . x . 60</td> </tr> <tr> <td>Telecontagem (reserva)*</td> <td>x . x . x . 70</td> </tr> <tr> <td>Televigilância (reserva)*</td> <td>x . x . x . 80</td> </tr> <tr> <td>IED dos painéis MT **</td> <td>x . x . x . 101 até x . x . x . 199</td> </tr> <tr> <td>IED dos painéis AT ***</td> <td>x . x . x . 201 até x . x . x . 254</td> </tr> </table> <p data-bbox="357 869 1203 902"><i>Notas: * Os equipamentos assinalados com não fazem parte do SPCC;</i></p> <p data-bbox="456 922 1500 999"><i>** usando preferencialmente o número do painel acrescentado de 100. Exemplo: x103 para o PN LMT P203;</i></p> <p data-bbox="456 1021 1500 1097"><i>*** usando preferencialmente o número do painel acrescentado de 200. Exemplo: x203 para o PN LAT P503.</i></p>	DMZ acesso local	x . x . x . 50 a x . x . x . 59	Unidades de SAUX (SACA, SACC)	x . x . x . 10 até x . x . x . 19	Switch principal (armário PCL)	x . x . x . 20	Switchs secundários	x . x . x . 21 até x . x . x . 49	SMQEE (reserva)*	x . x . x . 60	Telecontagem (reserva)*	x . x . x . 70	Televigilância (reserva)*	x . x . x . 80	IED dos painéis MT **	x . x . x . 101 até x . x . x . 199	IED dos painéis AT ***	x . x . x . 201 até x . x . x . 254
DMZ acesso local	x . x . x . 50 a x . x . x . 59																		
Unidades de SAUX (SACA, SACC)	x . x . x . 10 até x . x . x . 19																		
Switch principal (armário PCL)	x . x . x . 20																		
Switchs secundários	x . x . x . 21 até x . x . x . 49																		
SMQEE (reserva)*	x . x . x . 60																		
Telecontagem (reserva)*	x . x . x . 70																		
Televigilância (reserva)*	x . x . x . 80																		
IED dos painéis MT **	x . x . x . 101 até x . x . x . 199																		
IED dos painéis AT ***	x . x . x . 201 até x . x . x . 254																		
<b>R 10</b>	<p data-bbox="357 1137 912 1171"><b>Ligação dos IEDs à rede de comunicação local</b></p> <p data-bbox="357 1193 1500 1270">Os <i>patch-cords</i> e terminais de ligação dos IED aos <i>switchs</i> da rede local, devem obedecer ao definido no DMA-C13-501 e DFT-C98-601.</p>																		
<b>R 11</b>	<p data-bbox="357 1294 608 1328"><b>Protocolo rede local</b></p> <p data-bbox="357 1350 1500 1467">De modo a garantir redundância de ligação, todos os <i>switch</i> da rede local de comunicação devem estar ligados entre si através de fibra ótica em anel e utilizar o protocolo RSTP (<i>Rapid Spanning Tree Protocol</i>).</p>																		

### 5.3 Nível 2 – Gestão Local

No nível de gestão local, encontra-se o *switch* principal da rede local, a unidade central, o posto de comando local e a *firewall* entre o PCL e o *switch* principal da RCL. Nos casos em que a sincronização seja efetuada através de GPS local, este equipamento liga ao *switch* principal.

A UC tem uma ligação *ethernet* ao *switch* principal da RCL e outra ao Centro de Comando. Já o PCL, para além da ligação à *firewall* que por sua vez liga ao *switch* principal da RCL, tem uma ligação ao Centro de Supervisão para tele-engenharia.

Requisito	Descrição
R 12	<p><b>Constituição</b></p> <p>O nível 2 integra os seguintes equipamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Unidade Central</li> <li>— Monitor</li> <li>— Teclado + Rato</li> <li>— Posto de Comando Local</li> <li>— <i>Firewall</i></li> <li>— <i>Switch</i> principal da rede local de comunicações</li> <li>— GPS local (nos casos previstos).</li> </ul>
R 13C	<p><b>Firewall</b></p> <p>Para cumprir com requisitos de cibersegurança, deverá ser utilizada uma <i>firewall</i> na ligação do PCL com o <i>switch</i> da rede local.</p> <p>Este equipamento deve cumprir o definido no documento DEF-C13-507 relativo à <i>firewall</i>.</p>
R 14	<p><b>Unidade Central</b></p> <p>A Unidade Central deve ser responsável pela comunicação com o Centro de Comando (CC) e deverá comunicar com todos os IED através dos protocolos de comunicação indicados no DEF-C13-504/N.</p> <p>A base de dados da UC deve ser atualizada com informação proveniente dos IED e comandos provenientes do PCL e CC. Através de um módulo de automação integrado, poderá ser possível a implementação de funções de controlo e automatismo devendo para este efeito serem utilizados blocos de funções ou linguagem estruturada.</p>
R 15	<p><b>Disposição do equipamento</b></p> <p>Deve ser realizada de acordo com a Figura 2 e cada equipamento deve ter um disjuntor próprio de proteção da alimentação. O armário deve também cumprir com os requisitos definidos no DMA-C13-501.</p> <p>Deve ser adotada a aplicação de disjuntores com contacto auxiliar por fonte de alimentação de cada equipamento presente no A905, salvaguardando a seletividade com os disjuntores presentes no A902. As sinalizações dos contactos auxiliares destes disjuntores terminarão no IED do A902 (SACC) de forma não agrupada.</p>

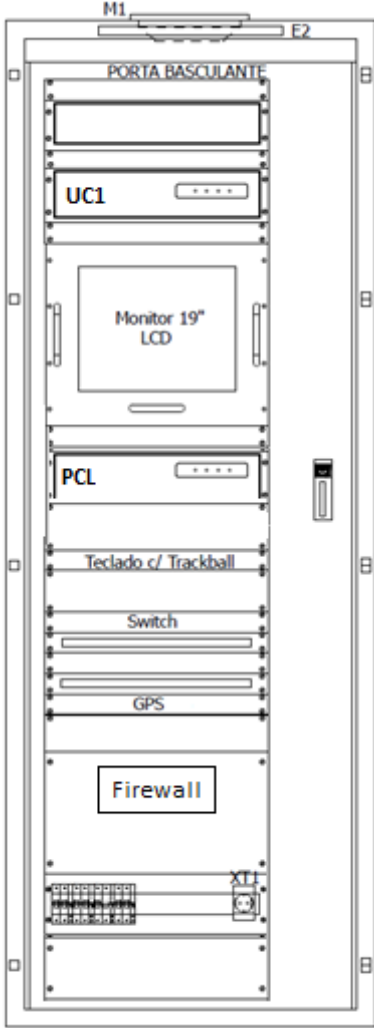Requisito	Descrição
	<p data-bbox="703 383 1171 412">Figura 2 – Armário de Gestão Central A905</p> 

#### 5.4 Nomenclatura das redes de comunicação

Requisito	Descrição
<p data-bbox="169 1861 225 1890"><b>R 16</b></p>	<p data-bbox="376 1749 884 1778"><b>Nomenclatura das redes de comunicação</b></p> <p data-bbox="376 1812 1102 1841">As redes existentes devem ser nomeadas da seguinte forma:</p> <ul data-bbox="416 1861 979 1995" style="list-style-type: none"> <li>— Rede SCADA: “SCADA”</li> <li>— Rede local do SPCC: “LAN”</li> <li>— Rede de supervisão tele-engenharia: “TEE”</li> </ul>

## 5.5 Sistema de sincronização horária

O sistema de sincronização horária destina-se a garantir a mesma datação nos equipamentos constituintes do SPCC.

Deve ser utilizado o sistema de sincronização, definido no DMA-C13-501, onde a fonte de sincronismo é o servidor horário que se encontra no *datacenter*.

O sistema de sincronização horária do SPCC, deverá utilizar a ligação da rede Core para efetuar a sincronização horária com a fonte de sincronismo oficial localizada no *datacenter*.

Localmente existirão duas fontes de sincronismo horário, uma primária e outra secundária de forma a garantir redundância. A fonte primária é a UC, que por um lado é sincronizada pela fonte de sincronismo oficial através da rede Core, por outro lado difunde o sinal de sincronismo pela rede local do posto de corte.

Caso a UC falhe, o *switch* principal será a fonte de sincronismo horário para a instalação.

Caso a sincronização com o *datacenter* não esteja disponível numa instalação em específico, utilizar-se-á a sincronização horária através de protocolo IEC 60870-5-104.

Alternativamente, e apenas em casos onde estas opções não sejam viáveis, poder-se-á utilizar o sistema de sincronização horária por GPS local.

## 6 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO PARA REDES LOCAIS

### 6.1 Introdução

Os protocolos de comunicações a utilizar na rede local de comunicações (RLC) dos SPCC deverão seguir uma solução caracterizada por uma alta fiabilidade e *performance* na transmissão de dados, garantindo uma grande flexibilidade na implementação de futuros *upgrades* do SPCC.

Os protocolos de comunicações devem ser normalizados, desde o nível físico até ao nível de aplicação, e a sua escolha deve ser feita tendo em consideração a arquitetura física do SPCC e os tempos mínimos exigidos no relacionamento interfuncional dos sistemas. O protocolo de comunicações deve ainda ser resiliente a falhas na rede em que ocorra reconfiguração do anel em caso de falha de fibra ou equipamento.

### 6.2 Requisitos gerais do sistema de comunicação

Requisito	Descrição
R 17	<p><b>Performance</b></p> <p>A performance poderá variar de acordo com a distribuição das funções pelos vários níveis do SPCC, mas terá sempre de ser adequada à natureza crítica dos dados a transmitir e aos tempos de resposta a atingir.</p> <p>Deverá também ser garantida uma elevada consistência temporal, necessária para satisfazer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Cronologia correta;</li> <li>— Operações cíclicas;</li> <li>— Sincronização de ações;</li> <li>— Operações multitarefas;</li> <li>— Controlo sequencial;</li> <li>— Imagem correta da evolução do processo.</li> </ul>
R 18	<p><b>Requisitos da consistência temporal</b></p> <p>Para obtenção desta consistência temporal será necessário:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sincronização por <i>broadcast</i> e/ou GPS (<i>Global Position System</i>) ou por protocolo de comunicações;</li> <li>— Minimização do tempo de aquisição de dados;</li> <li>— Otimização do tempo de resposta;</li> <li>— Elevada capacidade de gestão temporal;</li> <li>— Uniformidade do tempo de resposta em toda a rede;</li> <li>— Eliminação de paragens e retransmissões intermédias;</li> <li>— Minimização das mensagens de <i>overhead</i>.</li> </ul>
R 19	<p><b>Tempos máximos admitidos para as funções críticas</b></p> <p>O dimensionamento do SPCC deverá ter em consideração os tempos de propagação da informação na RLC, por forma a garantir tempos máximos de atuação para as funções críticas do sistema.</p>

Requisito	Descrição																		
	<p>Na tabela seguinte são indicados, para as funções críticas do SPCC, os tempos máximos admitidos, desde a ocorrência de um evento no processo físico até à atuação na bobina de disparo dos disjuntores ou à inibição de ordens, no caso de encravamentos, considerando as situações mais desfavoráveis.</p> <table border="1" data-bbox="391 555 1468 1621"> <thead> <tr> <th data-bbox="391 555 614 611">Função</th> <th data-bbox="614 555 1085 611">Painéis afetados</th> <th data-bbox="1085 555 1468 611">Tempos máximos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="391 611 614 808">Deslastre de Frequência</td> <td data-bbox="614 611 1085 808">LMT BCMT</td> <td data-bbox="1085 611 1468 808"><b>50 ms</b> (Tempo máximo decorrente entre a ocorrência do mínimo de frequência e a execução de Ordens de Disparo aos Disjuntores)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 808 614 972">REE</td> <td data-bbox="614 808 1085 972">LMT</td> <td data-bbox="1085 808 1468 972"><b>50 ms</b> (Tempo máximo decorrente entre a atuação do DTR e a execução de Ordens de Disparo aos Disjuntores)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 972 614 1200">Arco interno</td> <td data-bbox="614 972 1085 1200">TPAT TPMT LMT BCMT TSA+RN IBMT</td> <td data-bbox="1085 972 1468 1200"><b>50 ms</b> (Tempo máximo decorrente entre o aparecimento da informação do defeito de arco interno e a execução de Ordens de Disparo aos Disjuntores e respetivo encravamento)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1200 614 1429">Lógica de encravamentos</td> <td data-bbox="614 1200 1085 1429">Todos os painéis</td> <td data-bbox="1085 1200 1468 1429"><b>50 ms</b> (Tempo máximo decorrente entre o aparecimento da informação a alteração do estado e inibição de Ordens de Abertura/Fecho sobre o equipamento)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1429 614 1621">Deslastre de Tensão MT</td> <td data-bbox="614 1429 1085 1621">LMT BCMT</td> <td data-bbox="1085 1429 1468 1621"><b>200 ms</b> (Tempo máximo decorrente entre a ocorrência do mínimo de tensão e a execução de Ordens de Disparo aos Disjuntores)</td> </tr> </tbody> </table>	Função	Painéis afetados	Tempos máximos	Deslastre de Frequência	LMT BCMT	<b>50 ms</b> (Tempo máximo decorrente entre a ocorrência do mínimo de frequência e a execução de Ordens de Disparo aos Disjuntores)	REE	LMT	<b>50 ms</b> (Tempo máximo decorrente entre a atuação do DTR e a execução de Ordens de Disparo aos Disjuntores)	Arco interno	TPAT TPMT LMT BCMT TSA+RN IBMT	<b>50 ms</b> (Tempo máximo decorrente entre o aparecimento da informação do defeito de arco interno e a execução de Ordens de Disparo aos Disjuntores e respetivo encravamento)	Lógica de encravamentos	Todos os painéis	<b>50 ms</b> (Tempo máximo decorrente entre o aparecimento da informação a alteração do estado e inibição de Ordens de Abertura/Fecho sobre o equipamento)	Deslastre de Tensão MT	LMT BCMT	<b>200 ms</b> (Tempo máximo decorrente entre a ocorrência do mínimo de tensão e a execução de Ordens de Disparo aos Disjuntores)
Função	Painéis afetados	Tempos máximos																	
Deslastre de Frequência	LMT BCMT	<b>50 ms</b> (Tempo máximo decorrente entre a ocorrência do mínimo de frequência e a execução de Ordens de Disparo aos Disjuntores)																	
REE	LMT	<b>50 ms</b> (Tempo máximo decorrente entre a atuação do DTR e a execução de Ordens de Disparo aos Disjuntores)																	
Arco interno	TPAT TPMT LMT BCMT TSA+RN IBMT	<b>50 ms</b> (Tempo máximo decorrente entre o aparecimento da informação do defeito de arco interno e a execução de Ordens de Disparo aos Disjuntores e respetivo encravamento)																	
Lógica de encravamentos	Todos os painéis	<b>50 ms</b> (Tempo máximo decorrente entre o aparecimento da informação a alteração do estado e inibição de Ordens de Abertura/Fecho sobre o equipamento)																	
Deslastre de Tensão MT	LMT BCMT	<b>200 ms</b> (Tempo máximo decorrente entre a ocorrência do mínimo de tensão e a execução de Ordens de Disparo aos Disjuntores)																	
<b>R 20</b>	<p><b>Segurança</b></p> <p>A segurança deverá ser garantida a vários níveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— A rede deve ter alta fiabilidade e ser tolerante a falhas, devendo possuir redundância n-1 às fibras óticas de ligação dos <i>switch</i> de RCL;</li> <li>— Qualquer falha de fibra-ótica de ligação dos <i>switch</i> deverá provocar a reconfiguração automática da rede sem quebra dos serviços e cumprindo os tempos definidos no R17;</li> <li>— Em caso de falha de fibra ótica da ligação dos <i>switch</i> da RCL, deve ser gerado alarme de acordo com o RXX (ver sugestão de requisito de alarmes);</li> </ul>																		

Requisito	Descrição
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— A falha de fibra ótica nos IED, não deve gerar reconfiguração de rede, nem falha de serviço para além do próprio IED em causa;</li> <li>— Detecção de sinais de erro na camada física;</li> <li>— Mecanismos de segurança que evitem a perda de informação em situação de conflito;</li> <li>— Modo de operação em anel, com reconfiguração automática em caso de falha, dentro dos tempos estabelecidos no R17;</li> <li>— Mecanismos para verificação da integridade da informação;</li> <li>— Disponibilidade, refrescamento, consistência dos dados no tempo e espaço, para que o operador possa prever determinados acontecimentos indesejáveis;</li> <li>— Fiabilidade nas transferências, que deverá ser conseguida através de serviços de envio de mensagem com aviso de receção;</li> <li>— Possibilidade de observação contínua dos erros e dos níveis de performance.</li> <li>— Os seguintes alarmes devem atuar o <i>watchdog</i> do equipamento:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Falha total do equipamento;</li> <li>○ Falha de uma porta em serviço;</li> <li>○ Erros graves que comprometam o desempenho ou não permitam o cumprimento dos requisitos definidos;</li> <li>○ Caso o alarme que atuou o <i>watchdog</i> normalize, o <i>watchdog</i> deve normalizar automaticamente.</li> </ul> </li> <li>— Os erros que não comprometam o desempenho de sistema, devem apenas gerar logs (ex: acesso sistema, limpeza logs).</li> </ul>
<b>R 21</b>	<p><b>Flexibilidade e disponibilidade</b></p> <p>A arquitetura de comunicação deverá garantir flexibilidade na instalação do SPCC, incluindo eventuais alterações e operações de manutenção ao sistema, sem que para isso tenha que ser desativada a comunicação.</p> <p>Perante a avaria de um IED, o funcionamento da rede de comunicações não deverá ser afetado, devendo esta situação ser automaticamente sinalizada.</p> <p>De igual modo, a avaria na rede local de comunicação não deverá condicionar o funcionamento dos vários IED, devendo estes ficar a funcionar de forma autónoma.</p>
<b>R 22</b>	<p><b>Expansão</b></p> <p>A adição de novos módulos de hardware não deverá implicar a substituição do software de comunicações, devendo esta operação originar somente uma reconfiguração da topologia do SPCC (preferencialmente on-line).</p> <p>Como resultado da expansão do SPCC, e dentro dos respetivos limites (que serão indicados pelo fornecedor), não deverá verificar-se degradação da performance do sistema de comunicação.</p>
<b>R 23</b>	<p><b>Interoperabilidade</b></p> <p>Deverá ser garantida a possibilidade de interligar equipamentos e unidades constituintes do SPCC de diferentes fabricantes, sem comprometer a performance global do SPCC.</p>

Requisito	Descrição
	A arquitetura de comunicação selecionada deve permitir a coexistência de diferentes tipos e gerações de equipamentos/unidades constituintes do SPCC, com diferentes funções e capacidade.